



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11210



检测报告

报告编号..... : WTH26N07225213J
委托方..... : 深圳市魅兰科技有限公司
地址..... : 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路20号江南手袋制品工业厂区2号
厂房501
制造商..... : 深圳市魅兰科技有限公司
地址..... : 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路20号江南手袋制品工业厂区2号
厂房501
产品名称..... : 颈椎按摩器
型号..... : F100
测试规范..... : GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.10-2024
收样日期..... : 2026-07-31
检测日期..... : 2026-08-03 至 2026-08-04
签发日期..... : 2026-08-06
模板编号..... : WST-470610-02A
检测结果..... : 合格

备注:

报告未经本司的书面批准不得部分复制, 检验检测结果仅对测试样品负责。
报告经涂改、增删、无批准人签字或未加盖本司检验检测专用章无效。
报告未加盖资质认定标志章, 则仅用于科研、教学、内部质量控制等活动, 不可用作向社会出具具有证明作用数据的用途。

报告制作:

宁波市沃特测试技术有限公司

地 址: 浙江省宁波高新区凌云路1177号011幢6号楼1层3区、007幢1号楼5层1区
电话: +86-574-8749 3888 传真: +86-574-8386 8018

检验检测专用章 邮箱: nb@waltek.com.cn

主检:

梅黄玲 丁漫婉

梅黄玲 / 项目工程师

丁漫婉 / 实习工程师

审核:

李浩浩

李浩浩 / 实验室经理

批准:

周猛风

周猛风 / 授权签字人



注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。
2. 未经委托单位书面同意，不得复制本报告的任何部分。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。
6. 检测结果仅对所受试验的样品有效。
7. 检测判定中“N”表示“不适用”；“/”表示“未检测”；“P”表示“合格”；“F”表示“不合格”。
8. 委托方收到检测报告之日起一个月内未取回样品，视作允许检测单位自行处理。

WALTEK



检测 报 告			
产品名称	颈椎按摩器	产品型号	F100
检测类别	委托测试	商标	/
申请商	深圳市魅兰科技有限公司	申请商地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区 鸿基路 20 号江南手袋制品工业 厂区 2 号厂房 501
制造商	深圳市魅兰科技有限公司	制造商地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区 鸿基路 20 号江南手袋制品工业 厂区 2 号厂房 501
样品数量	1	样品状态	完好
收样日期	2026-07-31	完成日期	2026-08-04
检测环境	温度：20±5℃ 湿度：<75%		
样品描述	/		
检测依据	GB/T 4706.1-2024: 家电和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求 GB/T 4706.10-2024: 家电和类似用途电器的安全 第 10 部分：按摩器具的特殊要求		
检测项目	根据客户的委托，对产品型号 F100 的颈椎按摩器进行了第 7, 8, 10 章的测试。		
检测结论	合格		



描述与说明（样品描述及说明）

1. 额定值

额定电压或电压范围: 5V 

额定电流或电流范围: 0.6A

额定功率或功率范围: 3W

额定频率或频率范围: --

2. 电源性质: 单相交流 ☐ 三相交流 ☐ 直流 ☒ 交直流两用 ☐

3. 防触电保护类别: 0 类 ☐ 0 I 类 ☐ I 类 ☐ II 类 ☐ III 类 ☒

4. 防护等级: --

5. 器具类型: 便携式 ☒ 手持式 ☐ 驻立式 ☐ 固定式 ☐ 嵌入式 ☐

WALTEK



描述与说明 (型号差异与检测说明)

单一型号, 无覆盖测试

描述与说明 (样品铭牌)

产品名称: 颈椎按摩仪

额定输入: 5V $\overline{\text{---}}$ 0.6A

产品型号: F100

执行标准: GB/T 4706.1-2024

额定功率: 3W

GB/T 4706.10-2024

制 造 商: 深圳市魅兰科技有限公司

地 址: 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路20号江
南手袋制品工业厂区2号厂房501

中国制造



GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定

7	标志和说明		P
	器具的标志和说明符合标准要求。	字体清晰，不卷边，不能轻易被揭掉	P
8	对触及带电部件的防护		P
	器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。		P
10	输入功率和电流		P
	器具在正常工作温度下，输入功率与额定功率的偏差不应超过标准规定的范围。	见附表	P

WALTEK

服

用章
ervices

ngob



GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.10-2024

条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
----	-----------	---------	----

附表:

10.1	表格: 输入功率偏差测量				P
测量部件	额定功率(W)	实测功率(W)	功率偏差	额定偏差	备注
5Vdc	3	2.915	-2.83%	+20%	P

10.2	表格: 电流偏差测量				P
测量部件	额定电流(A)	实测电流(A)	电流偏差	额定偏差	备注
5Vdc	0.6	0.583	-2.83%	+20%	P


WALTEK



报告编号: WTH26N07225213J

第 8 页 共 8 页

样品照片

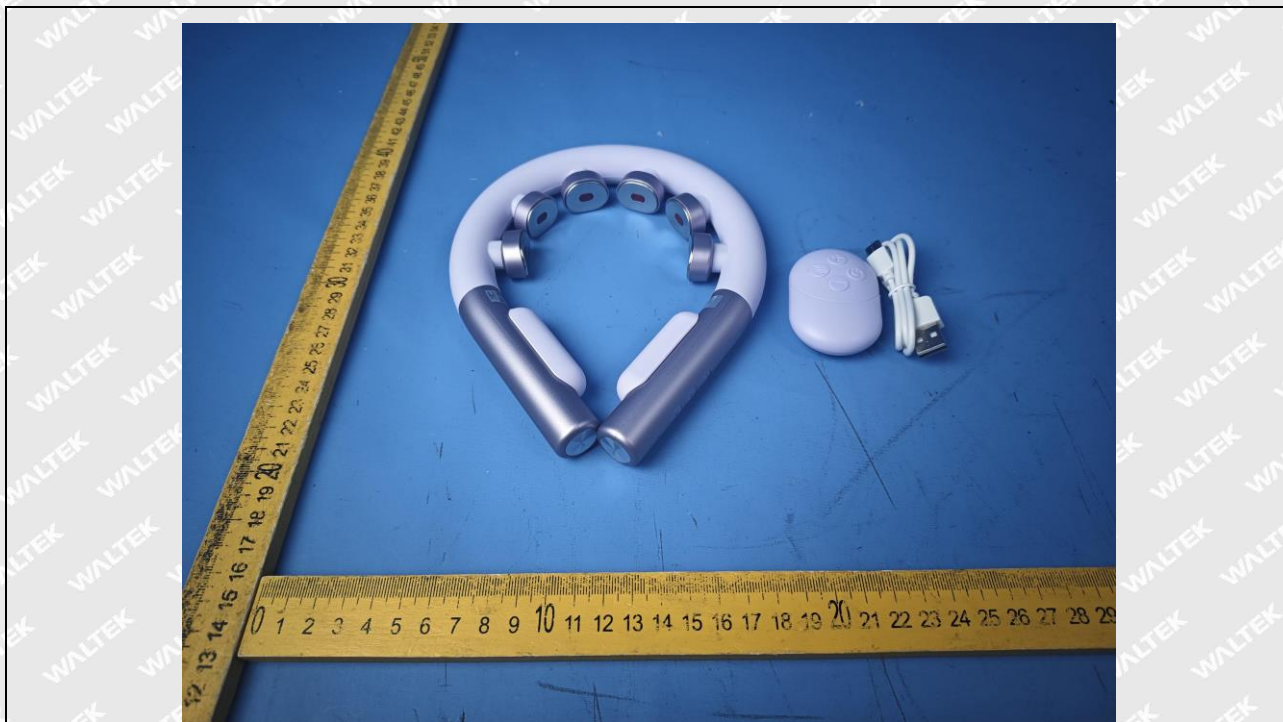

照片 1

===== 报告结束 =====

WALTEK