



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17102

检 验 报 告

TEST REPORT

报告号

CCTS221129001ZJ

Report No

产 品 名 称

颈椎按摩器

NAME OF SAMPLE

型 号

F8

TYPE

委 托 单 位

深圳市魅兰科技有限公司

CLIENT

商 标

/

TRADEMARK

委托单位地址

深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路 20 号江南手
袋制品工业厂区 2 号厂房 501

ADDRESS OF CLIENT

检 验 类 别

INSPECTION
CLASSIFICATION

检 验 依 据

TEST STANDARD

GB 4706.1-2008, GB 4706.1-2005



Shenzhen Zhongan Quality Inspection and Certification Co., Ltd.

深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道 20 号 301、313

Room 301&313, No. 20 Of Xinhe Road, Xinqiao Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong,
China

电话 Tel: 4008-078-685

邮箱 E-mail: service@ccts-lab.com

网址 Web: www.ccts-lab.com

声明

DECLARATIONS

1. 该结果只对本次测试结果有效。

The results relate only to the items tested.

2. 未经本实验室书面批准，不得部份复制此报告。

This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本实验室提出。

If there is any objection concerning the test data, the client should inform the issuing laboratory within 10 days from the date of the report under test return to the client.

4. 本报告不加检验报告专用章无效。

This report is invalid when without special-purpose seal of testing report.

5. 本报告无主检、审核人签字无效。

This report is invalid when without signatures of tester and approver.

6. 本报告号与其相应的原始记录编号相同。


The number of this report is the same as the number of the relative original record.

7. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。

The laboratory is with responsibility for the received sample and the result of the test can only reflect the evaluating of the sample. Therefore, examine company do not bear any liability for loss direct or indirectly caused to applicant by this result of the report.

检 验 报 告

样品名称	颈椎按摩器	型号规格	F8
商 标	/	取样方式	委托方送样
申请单位	深圳市魅兰科技有限公司	申请方地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路 20 号江南手袋制品工业厂区 2 号厂房 501
生产单位	深圳市魅兰科技有限公司	生产方地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区鸿基路 20 号江南手袋制品工业厂区 2 号厂房 501
样品数量	1 台	抽样单位	----
抽样日期	----	抽样地点	----
生产日期	----	送检日期	2022 年 11 月 29 日
检验类别	委托检验	检验日期	2022 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 30 日
检验标准依据: GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求 GB 4706.10-2008 家用和类似用途电器的安全 按摩器具的特殊要求			
检验项目: 第 7 章节: 标志和说明、第 13 章: 工作温度下的泄漏电流和电气强度			
测试环境: 环境温度: 23.5℃, 相对湿度: 68.7% (测试有特定温度湿度除外)			
检验结论: 所检项目均符合检验依据要求。			

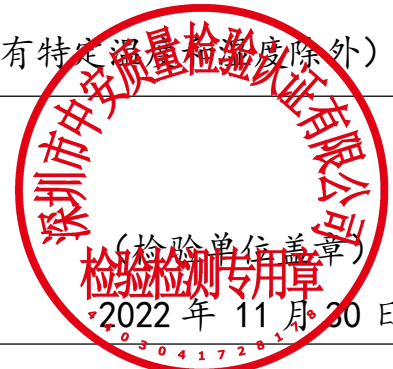

主检: 任建强

审核: 王 霞

批准: 易 欣

样 品 描 述 及 说 明

1.1 产品名称: 颈椎按摩器

型号: F8

额定参数: 5V==0.3A, 1.5W

电池参数: 3.7V==400mAh, 1.48Wh

样品编号: 221129001-1

1.2 申请人注册名称: 深圳市魅兰科技有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区江南工业园

1.3 制造商/注册名称(相同时注明同上): 同上

地址: 同上

1.4 工厂的注册名称(相同时注明同上): 同上

地址: 同上

产品铭牌

名 称:	颈椎按摩器	额定功率:	1.5W
型 号:	F8	执行标准:	GB4706.1-2005
额定输入:	DC5V==0.3A		GB4706.10-2008
制 造 商:	深圳市魅兰科技有限公司		
地 址:	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区江南工业园		

可能的试验情况判定:

一 试验情况不适用本试验产品.....: N

一 试验样品满足要求.....: P

一 试验样品不满足要求.....: F

一般评述:

“ (见附表) ” 指本报告的附加表格。

本报告出现的试验结果仅与试验样品有关。

除非全部复制, 否则无试验室书面批准本报告不得部分复制。

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

条 款	检 验 要 求	试验结果	判定
7	标志和说明		P
7.1	额定电压或额定电压范围(V)……………:	5V	P
	电源性质……………:	===	P
	额定输入功率(W) ……………:	1.5W	P
	额定输入电流(A) ……………:	0.3A	P
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志……………:	深圳市魅兰科技有限公司	P
	器具型号或系列号……………:	F8	P
	IEC 60471 中的符号 5172, 仅在 II 类器具上标出……:	III类设备	N
	防水等级的 IP 代码, IPX0 不标出……:	IPX0	N
7.2	对于用多种电源的驻立式器具的警告语		N
	警告语应该位于接线端子罩盖的附近		N
7.3	额定值范围用一个连字符分开的范围的上限制和下限值来表示		N
	不同的额定值应标出不同的值并用斜线分开		N
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N
7.5	标出每个电压或电压范围对应的额定输入功率或额定电流		N
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N
7.6	正确使用符号		P
7.7	配备正确的接线图, 并固定在器具上		N
7.8	除 Z 型连接以外:		N
	—— 专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		N
	—— 接地端子用符号  标明		N
	—— 标志不应设置在可拆卸的部件上		N
7.9	可能引起危险的开关的标志或放置		N
7.10	开关和控制器的数字、字母或其它方式的标示		N
	数字“0”只能表示“断开”档位, 除非不致引起与“断开”档位相混淆		N

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008			
条 款	检 验 要 求	试验结果	判定
7.11	控制器的调节方向标示		N
7.12	提供说明(书)声明:		P
	带有与皮肤接触的发热部件的器具, 说明书应包括: 器具有发热表面, 对热不敏感的人使用时必须注意(GB4706.10-2008)		N
	带有注水液体容器的器具说明书应包括: 如果水溢出器具, 则不能再继续使用该器具(GB4706.10-2008)		N
7.12.1	提供安装或维护保养的详细内容		P
7.12.2	若驻立式器具没有电源软线和插头, 也没有其他全极断开装置, 则说明(书)中应指出固定线路中必备的断开装置		N
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过 50K 的那些部件接触, 则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息:		N
	——空间尺寸		N
	——支撑和固定的尺寸和位置		N
	——与周围器具的最小间距		N
	——通风孔的最小尺寸和正确布置		N
	——连接和互连方法		N
	——器具安装后易插拔的插头, 除非具有		N
	符合 24.3 的开关		N
7.12.5	X 型连接的器具(专门制备的软线), 更换软线的说明		N
	Y 型连接的器具, 更换软线的说明		N
	Z 型连接的器具, 更换软线的说明		N
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N
7.12.8	对于连接到水源的器具, 说明中应指出:		N

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008			
条 款	检 验 要 求	试验结果	判定

	—最大进水压力 (Pa)		N
	—最小进水压力 (Pa), 如有必要		N
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具, 使用中应声明使用附带的新软管		N
7.13	使用说明(书)和本标准要求的其它文字, 应使用销售地所在国的官方语言写出	简体中文	P
7.14	所使用的标志应清晰易读, 持久耐用	用浸过水的布擦拭标签 15s, 再用沾汽油的布擦拭 15s。试验后标志清晰易读, 铭牌没有出现卷边现象。	P
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P
	标志从器具外面应清晰可见 (必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具, 应不借助工具就能打开罩盖		P
	驻立式器具按正常使用就位后, 至少制造厂名或责任承销商名称、商标或识别标志、产品的型号和规格是可见的		N
	固定式器具按说明安装就位后, 至少制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近; 它们不应标在那些因重新拆装能使此标示造成误导的零件上		N
7.16	可更换的热熔体或熔断器, 其牌号或类似标识应在更换时清晰可见		N

13	工作温度下的泄漏电流和电气强度		P
13.1	工作温度下, 器具的泄漏电流不应过大, 并且有足够的电气强度		P
	电热器具以 1.15 倍额定输入功率工作		N
	电动器具和联合器具以 1.06 倍额定电压供电		P
	在试验前断开保护阻抗和无线电干扰滤波器		N
13.2	泄漏电流通过在 IEC60996 中图 4 所描述电路进行测量		P

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008			
条 款	检 验 要 求	试验结果	判定

	泄漏电流的测量	见附表	P
	对于 I 类驻立式器具, 除固定式器具外, 泄漏电流不应超过 0.75mA (GB4706.10-2008)		N
13.3	器具与电源断开		P
	绝缘的电气强度试验	见附表	P
	在试验期间不应出现击穿		P

GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008			
条 款	检 验 要 求	试验结果	判定

13.2	表格: 工作温度下的泄漏电流测量		P
	电热器具: 1.15 倍额定功率 (W)		
	电动器具: 1.06 倍额定电压 (V)		
测量部件		实测值 (mA)	限定值 (mA)
输入与外壳 (覆金属箔) 之间		0.012	0.5

13.3	表格: 工作温度下的电气强度测量		P
试验电压施加部位		试验电压 (V)	是否击穿
输入与外壳 (覆金属箔) 之间		DC 500V	否

检测报告附页-照片

照片 1

☒ 前面☐ 后面☐ 右面☐ 左面☐ 顶部☐ 底部☐ 内部

照片 2

☐ 前面☐ 后面☐ 右面☐ 左面☒ 顶部☐ 底部☐ 内部

照片 3

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☒ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☐ 内部



照片 4

- ☒ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☐ 内部




照片 5

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☒ 内部




照片 6

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☒ 内部

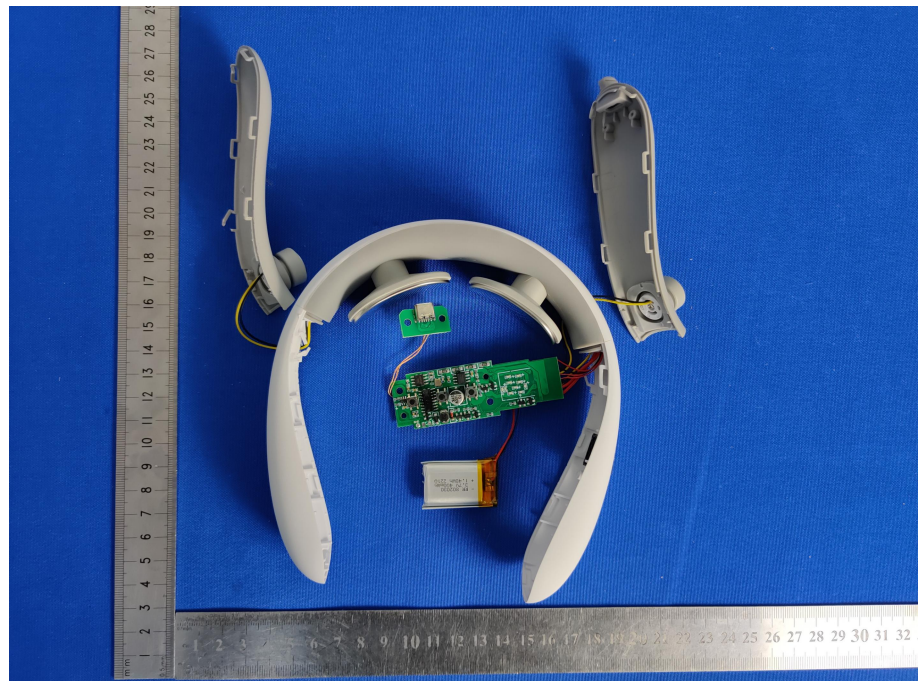


照片 7

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☒ 内部

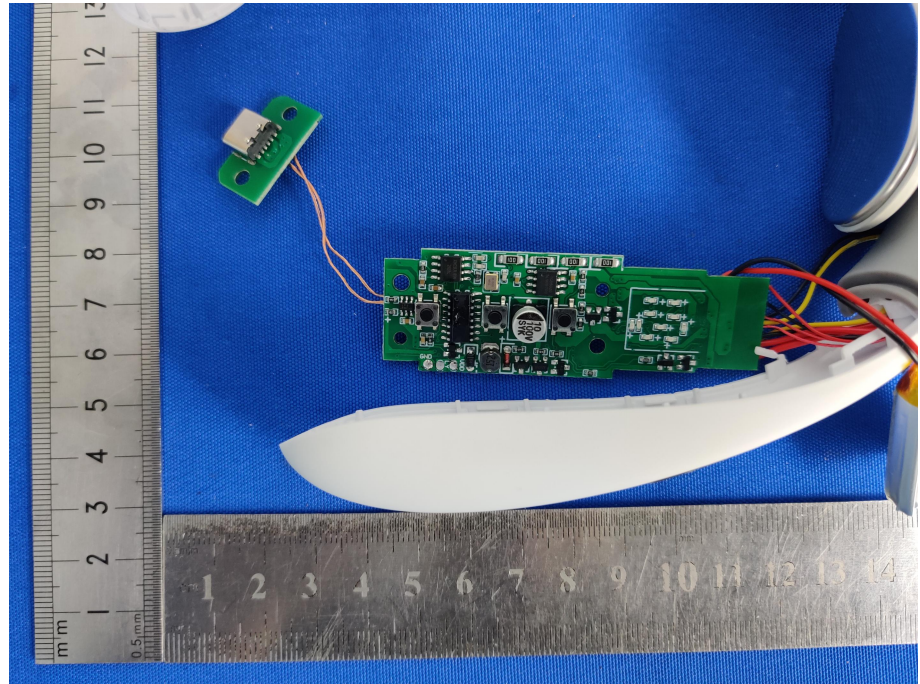


照片 8

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☒ 内部

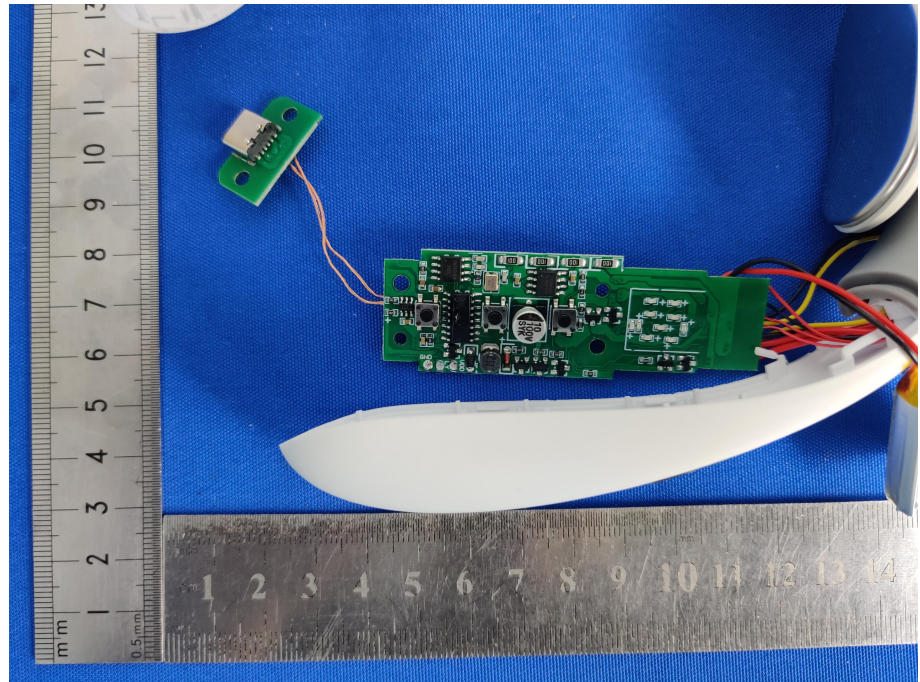

照片 9

- ☐ 前面
- ☐ 后面
- ☐ 右面
- ☐ 左面
- ☐ 顶部
- ☐ 底部
- ☒ 内部

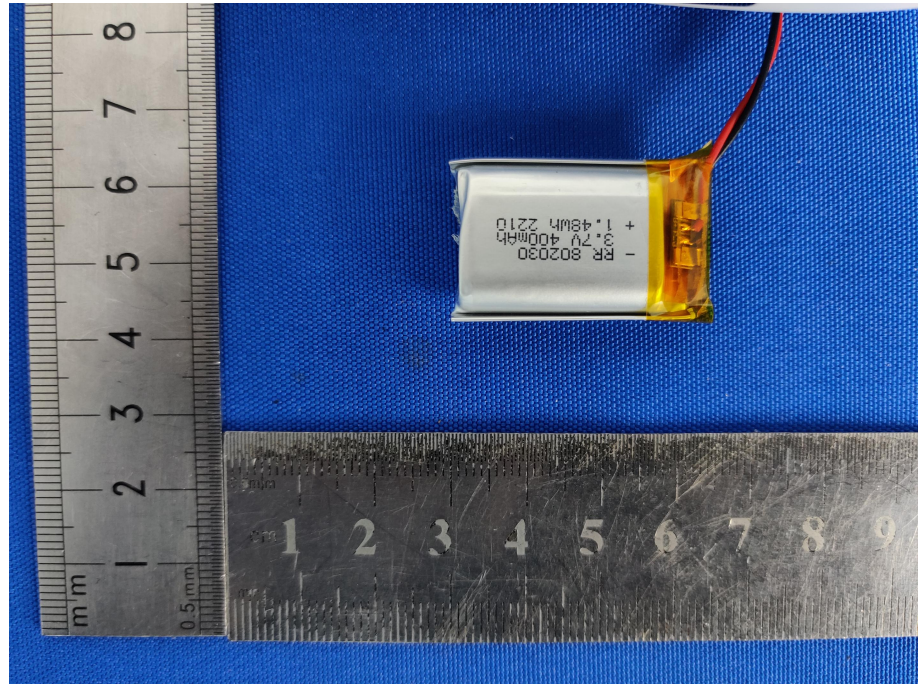

————— 以下空白 —————